

T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 106275
Alım No : 25/708
Talep Eden Birim : TEKNİK HİZMETLER
Konu : TEKNİK HİZMETLER İÇİN 4 KALEM MALZEME ALIM
Son Teslim Tarih & Saat : 22.05.2025 14:00

15.05.2025

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Açıklama	Resmi Kodu	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	ELEKTRONİK KİT			10,00	ADET		
2	ANAKART (OTOMATİK KAPI İÇİN)			10,00	ADET		
3	MOTOR KAYIŞI	8MM KAYIŞI (1 ADET 50M)		1,00	ADET		
4	EL SENSÖRÜ	YANAŞIM FOTOSELLİ		100,00	ADET		

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma asıl teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası,kdv hariç , imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 4-Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
- 5-Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- 6-Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7,Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 8,Ödemeler ; 90 günlük ödeme planı çerçevesinde yapılacaktır.

NOT:Teknik Şartnameler Ektedir.(3 sayfa)

***** İstekler veya istekli olabilecekler mail adreslerini idaremize bildirmeleri durumunda tüm doğrudan temin satın alma ilanları mail adreslerine gönderilecektir.**



NECMETTİN ERBAKAN
ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
HASTANESİ

**OTOMATİK KAYAR KAPI SİSTEMLERİ
MALZEME ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. TANIMLAR :

1.1. İDARE : Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi.

1.2. FİRMA : Malzeme alımı ihalesini alan şahıs veya tüzel kişi.

1.3. SİSTEM : Otomatik Kapı Sistemleri

1.4. İDARE TEMSİLCİSİ: İdare temsilcisi adına sistemleri bakıma veren, bakımları denetleyen ve bakımları onaylayan Teknik Bölüm' de görevli Teknik Hizmetler Müdürü ve Elektrik Mühendisi.

1.5. BAKIM: Sistemlerde meydana gelebilecek arızaları önlemek, sistemlerin performansını arttırmak, arıza olasılığını azaltmak, sistemlerin ömrünü uzatmak ve etkin çalışmasını sağlamak amacıyla, firma tarafından sistemlerin yapısına uygun, önceden belirlenmiş aralıklarla periyodik olarak yapılan, temizleyici, koruyucu ve düzeltici nitelikte ve gerektiğinde parça değiştirmeyi de (montaj de montaj) kapsayan her türlü girişim ve kontroldür. Gerektiğinde sistemlerin kalibrasyonu, bu tanıma dâhildir.

1.6. ONARIM (Arıza-Bakım): Sistemlerin tümünü ve/veya bir parçasının kataloglarında belirtilen performans ve/veya fonksiyonlarından bir veya birkaçını, kısmen veya tamamen yerine getirilmesi. Bir hatanın ortaya çıkması durumunda sistemlerin performans ve fonksiyonlarını istenen / gereken düzeye gelmesi için firmanın yapacağı ve gerektiğinde parça değiştirmeyi de (monte de monte) kapsayan her türlü işlem.

1.7. YEDEK PARÇA: Sistemlerde arızanın giderilmesi, performansın artırılması, tam kapasite çalışabilmesi için değiştirilmesi zorunlu olan her türlü parça.

1.8. SARF MALZEME: Sistemlerin bakımı ve onarımı sırasında gerekli olan her türlü bakım, temizlik ve koruyucu malzeme.

2. KAPSAM:

Bu teknik şartname, hastanemiz genelinde kullanılmak üzere aşağıda bahsedilen otomatik kayar kapı yedek parçalarının alımını kapsar.

Alımı Yapılacak Ürünler ve Yapılacak İşler

- Elektronik Kit Seti (10 Adet)
- Otomatik Kapı Anakart (10 Adet)



NECMETTİN ERBAKAN
ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
HASTANESİ

- 8 mm Kayış (50 mt)
- Yanaşım Fotoseli (El Sensörü) (100 Adet)

- 2.1. Kullanılan malzeme ve imalatın uygunluğu, yürürlükte bulunan ilgili Türk standartları ve/veya uygulamaya konulmuş Avrupa Birliği standartlarında verilmiş kriterlere göre değerlendirilmelidir.
- 2.2. Alımı yapılacak ürünler en az 2 (iki) yıl garantili olacaktır.
- 2.3. Alınan ürünlerde 2 yıl içinde çıkabilecek muhtemel bir arıza halinde; bu durum derhal firmaya bildirilecek (hafta sonu ve resmî tatiller dahil, yazılı ya da sözlü) firma ihbarı aldıktan sonra en geç 48 saat içerisinde arızaya müdahale edip, parça gereksinimi yoksa, arızanın giderilmesini sağlayacaktır.
- 2.4. Alınan ürünlerin nakliyesi için firma herhangi bir ücret talep etmeyecek olup, ürünleri idarenin gösterdiği yere istiflemekle yükümlüdür.
- 2.5. Ürünler yeni, orijinal ambalajında defosuz ve hatasız olacaktır.
- 2.6. Alımı yapılacak ürünlerin numuneleri idare onayına sunulacak olup, idarenin onay vermediği ürünler alınmayacaktır.
- 2.7. Yüklenici firma malzemelere ait kullanma kılavuzlarını idareye teslim edecektir.
- 2.8. Bütün malzemeler alınırken hastane idaresince yerinde numune gösterilerek alınacaktır. Mevcutta bulunan otomatik kapılar ile uyumsuz olan malzemeler alınmayacaktır.

3. ALIMI YAPILACAK MALZEMELER

3.1. Elektronik Kit Seti

- 3.1.1. Alımı yapılacak ürün Sesamo marka otomatik kapılarda kullanılacaktır. Bu sebeple Sesamo markasına uyumlu elektronik kit seti alınacaktır.
- 3.1.2. Kit seti içeriğinde motor, anakart, makara, stoper ve montaj ekipmanları, güç kablosu, konum anahtarı, vidalar, kayış gergisi, fotosel bulunacaktır.

3.2. Otomatik Kapı Anakartı

- 3.2.1. Alımı yapılacak ürün Sesamo marka otomatik kapılarda kullanılacaktır. Bu sebeple Sesamo markasına uyumlu otomatik kapı anakartı alınacaktır.
- 3.2.2. Anakart IP22 sınıfına haiz olacaktır.
- 3.2.3. 230 VAC ile +/-%10 toleransta çalışacaktır.
- 3.2.4. Çalışma frekansı 50-60 Hz olacaktır.
- 3.2.5. Maksimum çektiği güç 150W olacaktır.



NECMETTİN ERBAKAN
ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
HASTANESİ

3.2.6. Mevcutta bulunan anakart Sesamo P56004'dür alımı yapılacak üründe bu anakart ile aynı özellikte olacaktır.

3.3. 8 mm Kayış

3.3.1. Fotoselli kapının motor ve kayış gerdirmeye aparatı arasında bulunan kayıştır, kapı kanatlarının hareketini sağlar.




3.3.2. Özellikler: Diş Aralığı: 8mm, Genişlik: 12mm

3.4. Yanaşım Fotoseli (El Sensörü)

3.4.1. Alımı yapılacak el sensörü aşağıdaki teknik şartları sağlayacaktır.

Çalışma Gerilimi	: 12/24V DC
Çalışma Akımı	: 50mA / 24V DC
Güç (Max)	: 1,2W
Göz(Zone, Işın) Sayısı	: 1 Verici / 1 Alıcı Göz
Çalışma Mesafesi	: 5 – 50cm
Röle Sayısı	: 1
Kontak Tipi	: Kuru Kontak NO / NC
Max. Kontak Gücü	: 60V DC 100 mA / 42V AC 100mA
Min Kontak Çekme Süresi	: 500ms
Renk Seçenekleri	: Beyaz, Gri
Boyutlar (Derinlik x Çap)	: 23 x 80mm

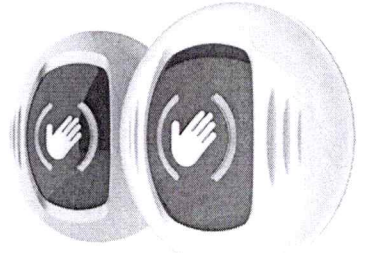

SABİT DESTEK ALT SEHPA:

- Dış çapı 17 cm olmalıdır.
- İç çapı 8 cm olmalıdır.
- Alüminyum döküm malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- Rengi siyah olmalıdır.

MURAT AKÇA
Teknisyen

SERDAR UÇMAZ
Tekniker

Ahmet KÜÇÜK KARAMAN
Elektrik Elektronik Mühendisi